

# Synthèse départementale de Maine-et-Loire

## EAU POTABLE

Exercice  
**2020**


**9**

collectivités compétentes  
en eau potable

- Communauté urbaine
- Communauté d'agglomération
- Communauté de communes
- Syndicat mixte

Taux de saisie sur SISPEA  
(en % de population)

**95,6 %**

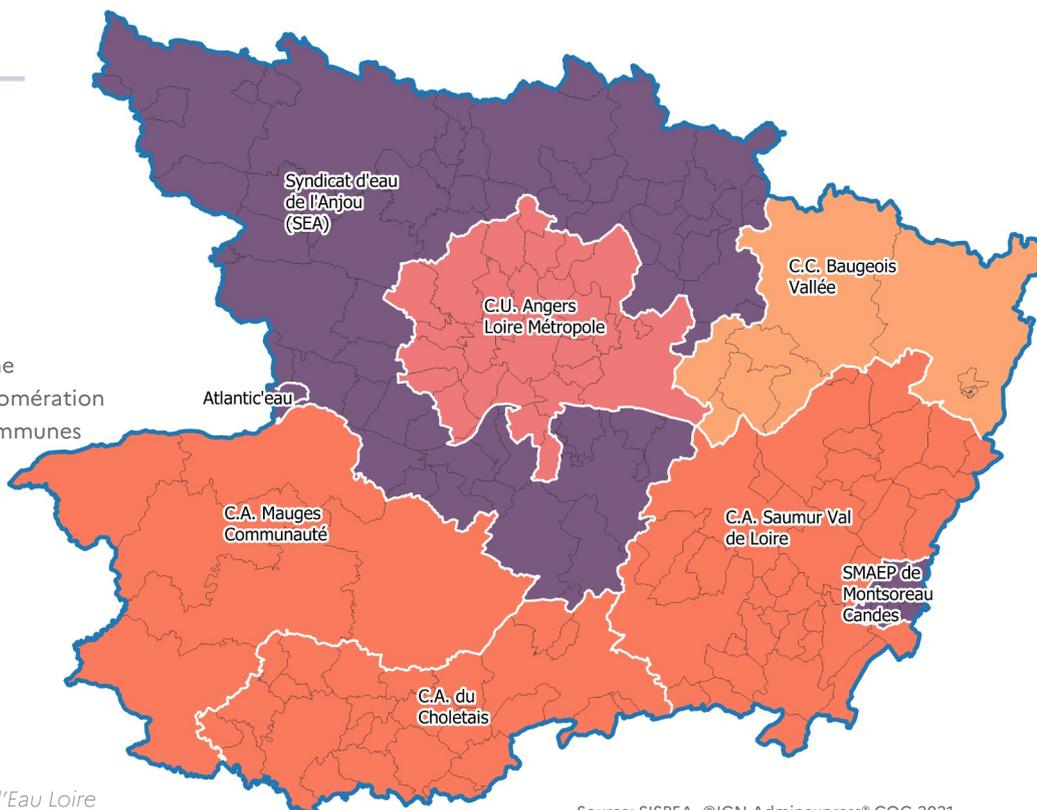

Source: SISPEA, ©IGN Adminexpress® COG 2021

Les aides aux collectivités de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne pour les travaux concernant l'eau potable sont conditionnées à la saisie des indicateurs sous Sispea.

**337 466** abonnés



**16 639** km  
de réseau de distribution

**54 009 412** m<sup>3</sup>  
de volume prélevé dans  
**98** captages



**99,97 %** de conformité bactériologique

**93,28 %** de conformité physico-chimique

**134** l/jour/hab  
de consommation moyenne par habitant



**0,57 %**  
de taux de renouvellement des réseaux

**85,22 %**  
de rendement du réseau de distribution



**2,14** €/m<sup>3</sup>  
prix moyen TTC d'une facture type 120 m<sup>3</sup>

Toutes ces informations et bien plus encore dans le rapport technique et financier de l'eau potable en Maine-et-Loire sur : <https://www.maine-et-loire.gouv.fr/>

# Synthèse départementale de Maine-et-Loire

## ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice  
**2020**


**10**

collectivités compétentes  
en assainissement collectif  
et non collectif

- Communauté urbaine
- Communauté d'agglomération
- Communauté de communes

Taux de saisie sur SISPEA  
(en % de population)

**91,7 %**

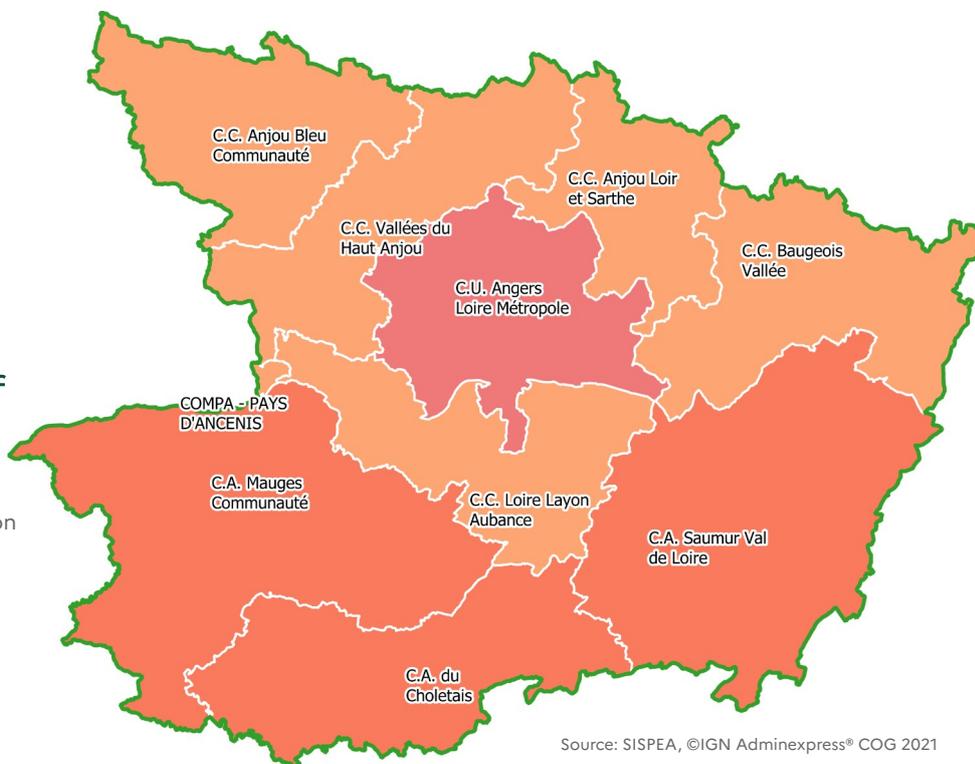

Source: SISPEA, ©IGN Adminexpress® COG 2021

Les aides aux collectivités de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne pour les travaux concernant l'assainissement sont conditionnées à la saisie des indicateurs sous Sispea.

**235 475** abonnés



**4 259** km  
de réseau de collecte

**0,75 %**

d'impayés sur les factures d'assainissement



**7 684** tonnes de boues évacuées  
à **100 %** par une filière conforme

**90 %**

de conformité des ouvrages d'épuration



**2,06** €/m<sup>3</sup>  
prix moyen TTC d'une facture type 120 m<sup>3</sup>

## ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC)

Exercice **2020**

Taux de saisie sur SISPEA  
(en % de population) **96,1 %**

**137 822** habitants

desservis par les **10** SPANC  
du département



**69 %**  
d'installations conformes