

- Limites de propriété
- Limites d'exploitation (clôture)
- Origine du PhD


AIRBUS	PROTECT	Date : Juin 2023
PHYTEUROP - Montreuil-Bellay (49)		
PHD BAT25-CH72-Therm - Incendie du stockage d'en-cours dans le bâtiment 25		
Effets thermiques		
	SEI de 9 à 20 m	
	SEL de 6 à 14 m	
	SELS de 3 à 9 m	





0 20 40m





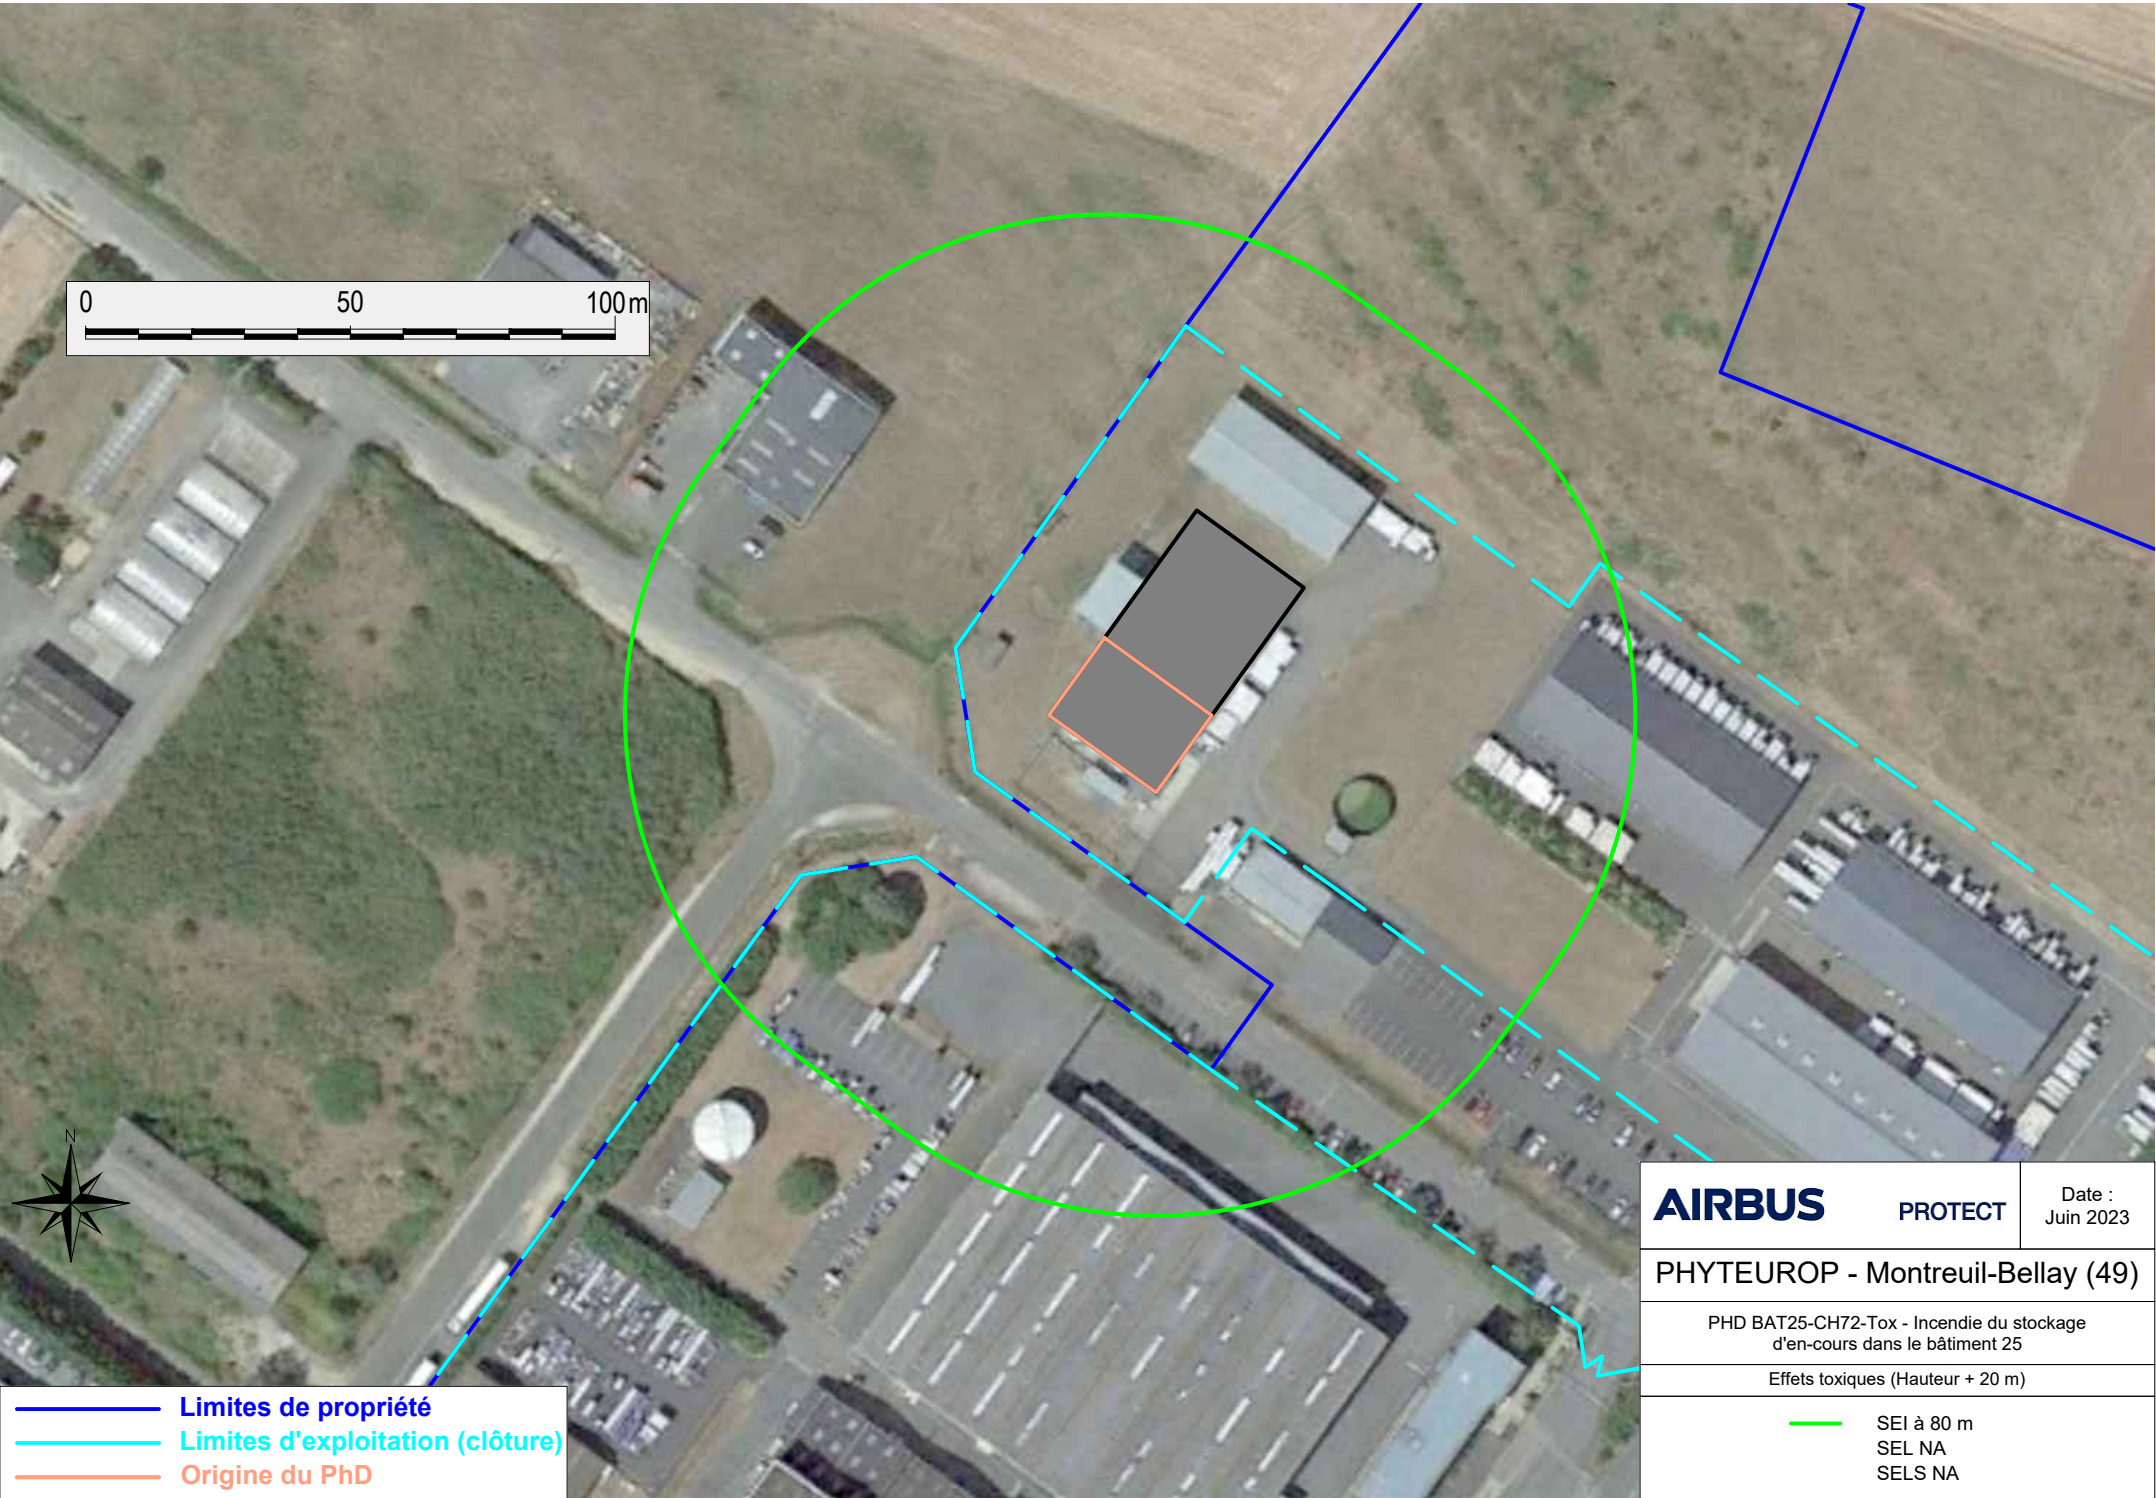
- Limites de propriété
- Limites d'exploitation (clôture)
- Origine du PhD

AIRBUS	PROTECT	Date : Jun 2023
PHYTEUROP - Montreuil-Bellay (49)		
PHD BAT25-CH72-Tox - Incendie du stockage d'en-cours dans le bâtiment 25		
Effets toxiques		
		SEI à 20 m SEL NA SELS NA

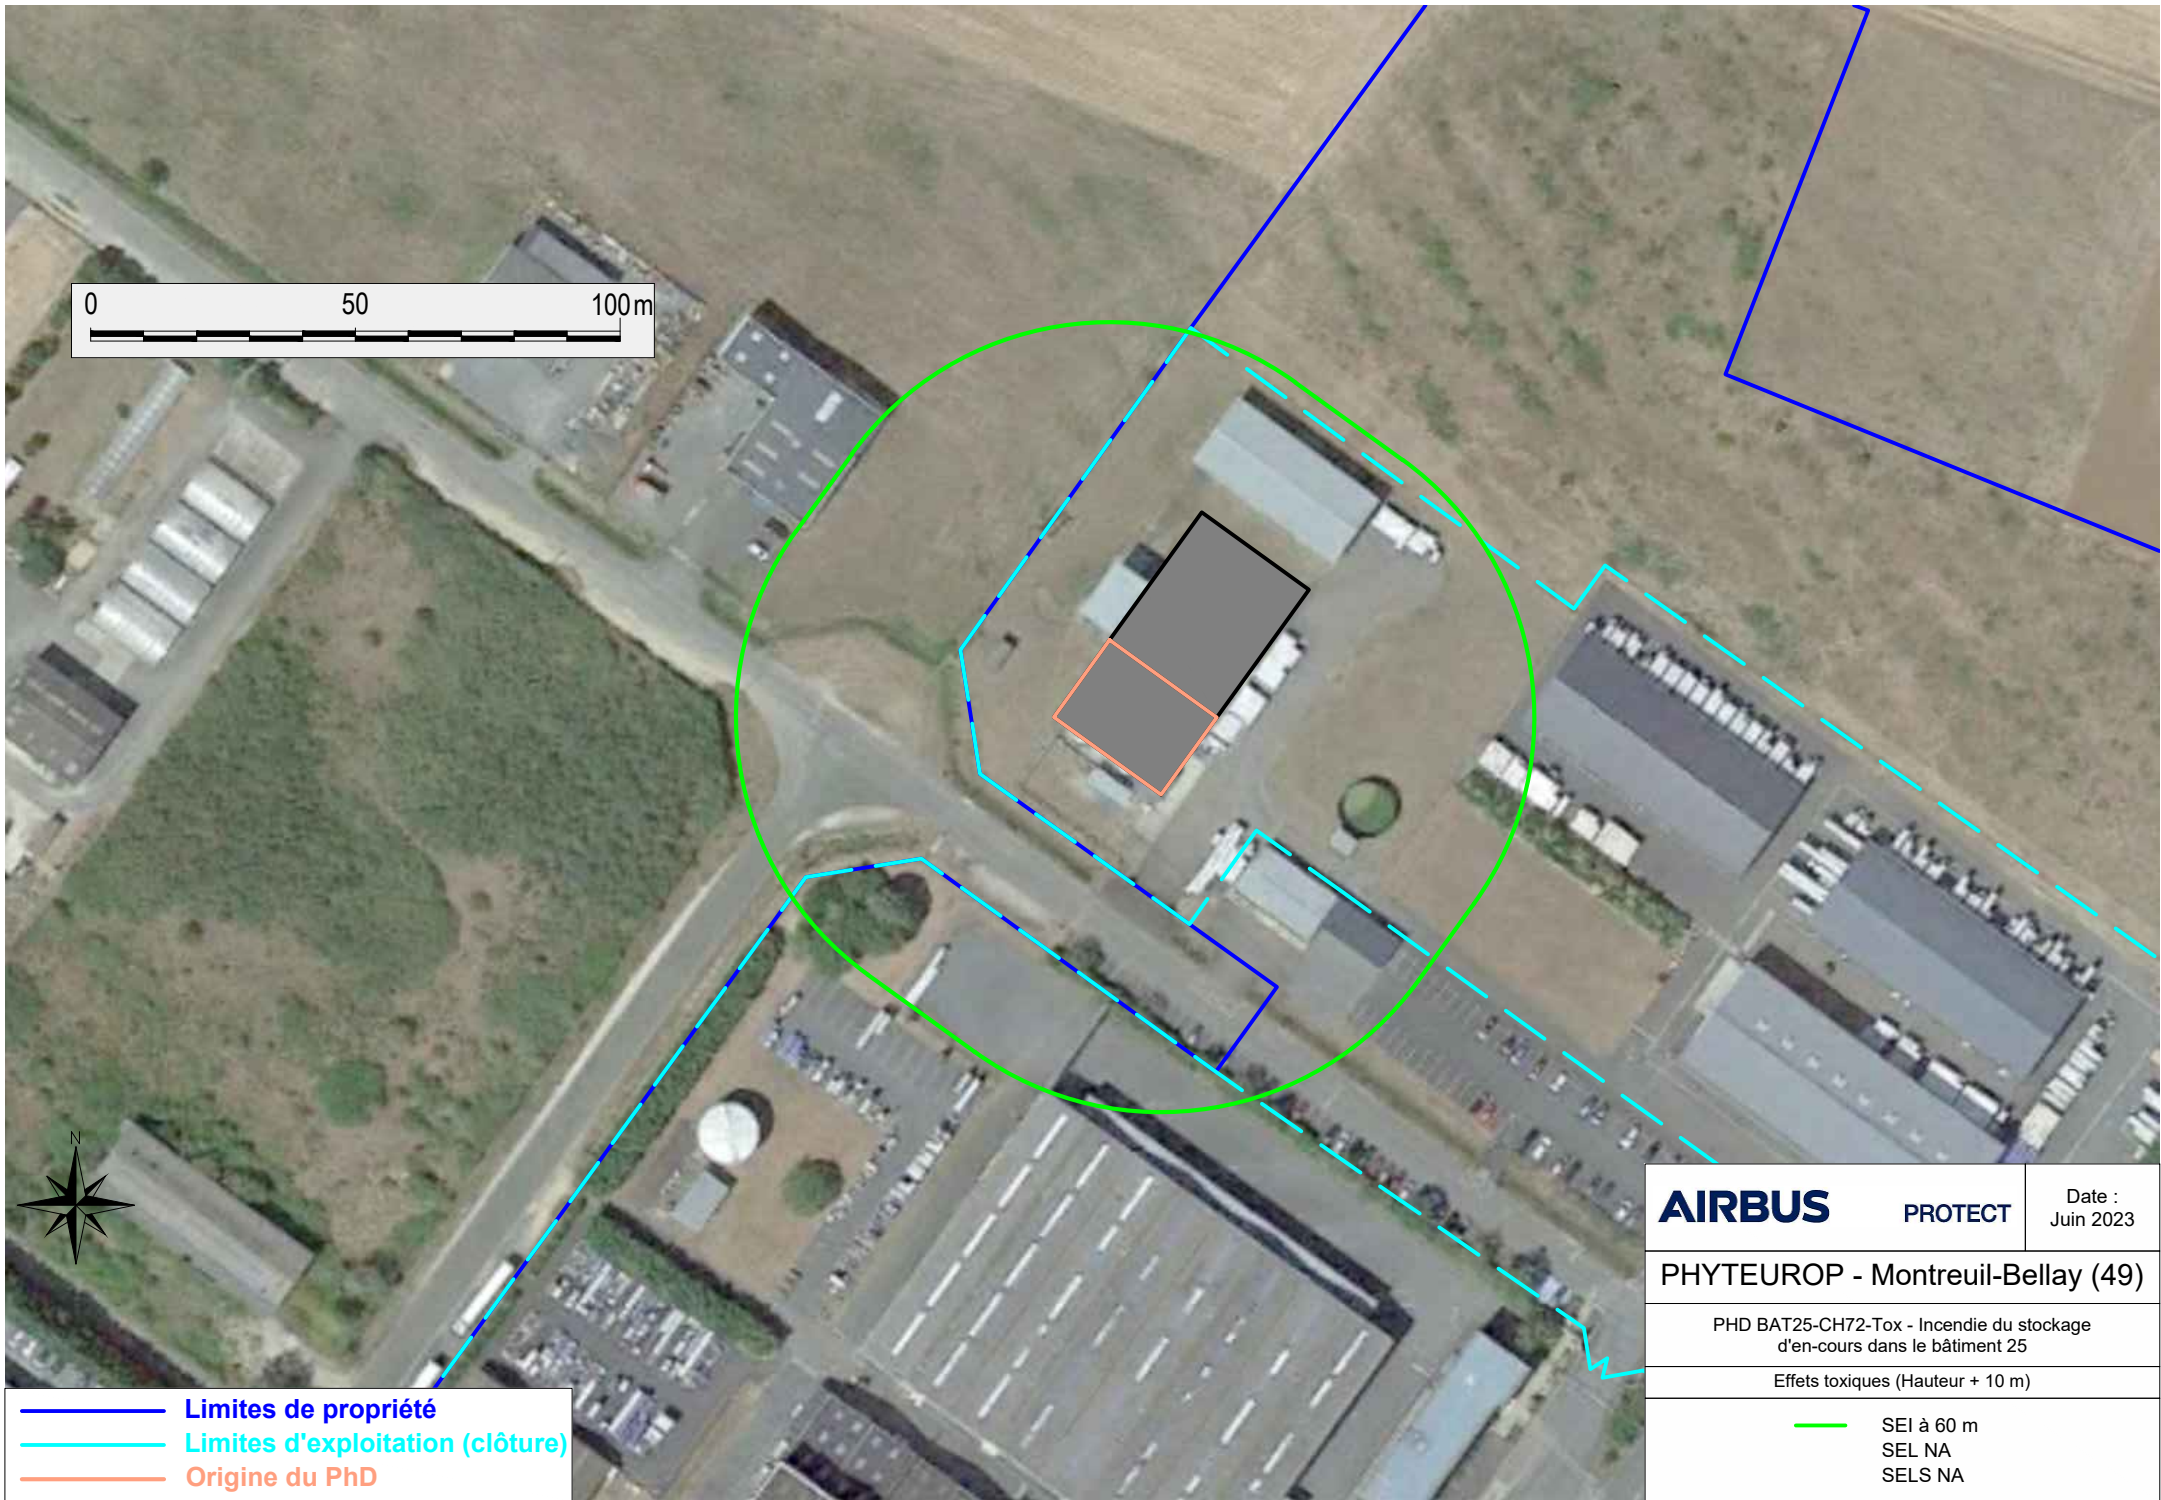


- Limites de propriété
- Limites d'exploitation (clôture)
- Origine du PhD

AIRBUS	PROTECT	Date : Juin 2023
PHYTEUROP - Montreuil-Bellay (49)		
PHD BAT25-CH72-Tox - Incendie du stockage d'en-cours dans le bâtiment 25		
Effets toxiques (Hauteur + 10 m)		
		SEI à 60 m SEL NA SELS NA



- Limites de propriété
- Limites d'exploitation (clôture)
- Origine du PhD

AIRBUS	PROTECT	Date : Jun 2023
PHYTEUROP - Montreuil-Bellay (49)		
PHD BAT25-CH72-Tox - Incendie du stockage d'en-cours dans le bâtiment 25		
Effets toxiques (Hauteur + 20 m)		
		SEI à 80 m SEL NA SELS NA